


受检单位	20250054 辽阳顺峰矿业有限公司	
项目编号	20-20250054	
项目日期	2025. 6. 12-6. 13	
受检设备		
序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	2
3	提升绞车	-
4	通风机	8
5	固定式空压机	7
6	移动式空压机	-
7	排水泵	7
8	排水系统	1
9	提升钢丝绳	-
10	竖井防坠器	-
11	斜井人车	-
12	钢丝绳在线	-
13	密封钢丝绳	-
14	罐笼	-







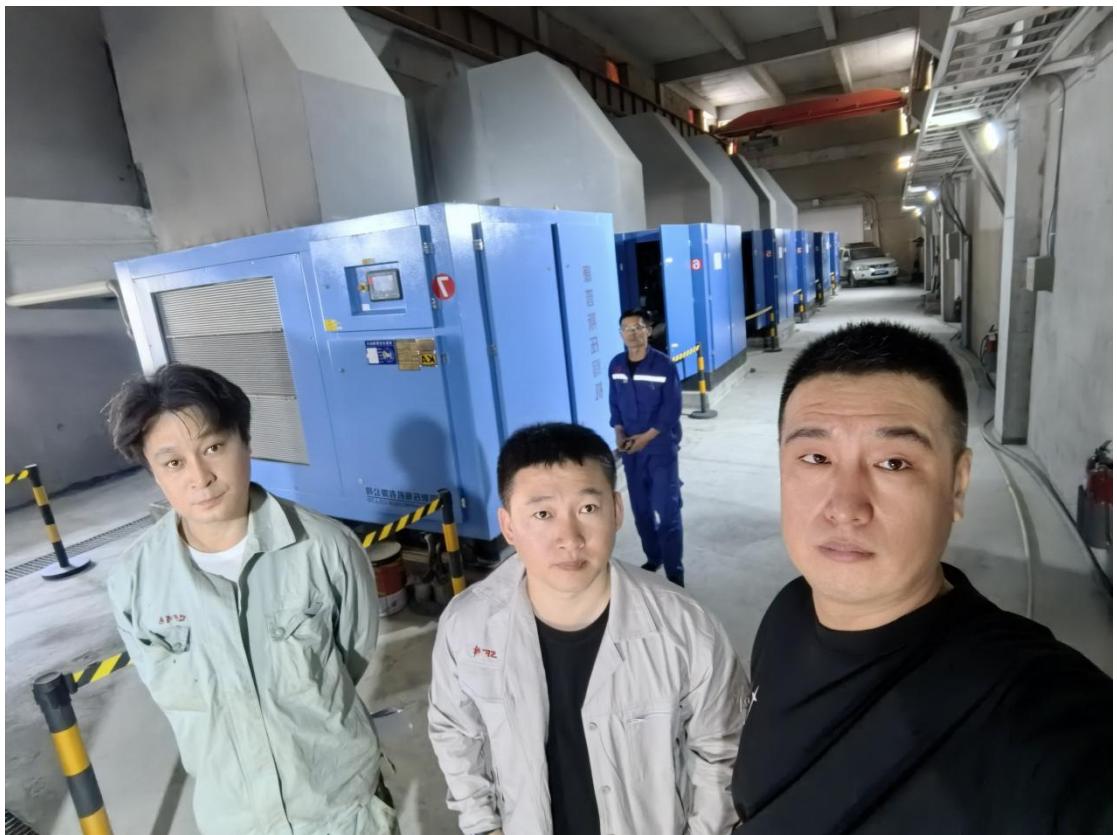

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F01

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿用轴流通风机	设备编号	2018-014-01	
型号规格	FBCDZNo. 27/2×220	出厂日期	2018年7月	
制造单位	平安电气股份有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	北风井通风机房1#	检测检验日期	2025年6月10日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F02

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿用轴流通风机	设备编号	2018-014-02	
型号规格	FBCDZNo. 27/2×220	出厂日期	2018年7月	
制造单位	平安电气股份有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	北风井通风机房2#	检测检验日期	2025年6月10日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F03

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿用轴流通风机	设备编号	2021-020-01	
型号规格	FBCDZNo. 27/2×220	出厂日期	2022年5月	
制造单位	平安电气股份有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	-135m中段南风井1#	检测检验日期	2025年6月11日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月11日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F04

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿用轴流通风机	设备编号	2021-020-02	
型号规格	FBCDZNo. 27/2×220	出厂日期	2022年5月	
制造单位	平安电气股份有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	-135m中段南风井2#	检测检验日期	2025年6月11日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月11日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F05

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿山节能通风机	设备编号	0425	
型号规格	FKZ (K45) -6 No20	出厂日期	2021年4月	
制造单位	淄博金河风机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	-279m中段3号风机站1#	检测检验日期	2025年6月11日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月11日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F06

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿山节能通风机	设备编号	0426	
型号规格	FKZ (K45) -6 No20	出厂日期	2021年4月	
制造单位	淄博金河风机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	-279m中段3号风机站2#	检测检验日期	2025年6月11日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月11日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F07

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿山节能通风机	设备编号	0034	
型号规格	FKZ (K45) -6 No20	出厂日期	2021年1月	
制造单位	淄博金河风机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	-279m中段4号风机站1#	检测检验日期	2025年6月11日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月11日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-F08

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	辽阳顺峰矿业有限公司		
	地址	灯塔市柳河子镇棉花堡村		
设备名称	矿山节能通风机	设备编号	0035	
型号规格	FKZ (K45) -6 No20	出厂日期	2021年1月	
制造单位	淄博金河风机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	-279m中段4号风机站2#	检测检验日期	2025年6月11日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月11日前	
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-K01

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	浙江中冶建设集团有限公司		
委托单位	地址	灯塔市河子镇棉花堡村		
设备名称	空气压缩机	设备编号	2501708001	
型号规格	LG-46/8G	出厂日期	2017年8月	
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	空压机房1#	检测检验日期	2025年6月10日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前	
受检单位	浙江中冶建设集团有限公司 (驻辽阳顺峰矿业有限公司棉花堡铁矿项目部)			
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分: 固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分: 固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项11项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该空压机有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-K02

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	浙江中冶建设集团有限公司		
地址	灯塔市河子镇棉花堡村			
设备名称	空气压缩机	设备编号	2501712003	
型号规格	LG-46/8G	出厂日期	2017年12月	
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	空压机房2#	检测检验日期	2025年6月10日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前	
受检单位	浙江中冶建设集团有限公司 (驻辽阳顺峰矿业有限公司棉花堡铁矿项目部)			
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分: 固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分: 固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项11项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该空压机有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-K03

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	浙江中冶建设集团有限公司 灯塔市河子镇棉花堡村	
设备名称	空气压缩机	设备编号	2501702004
型号规格	LG-46/8G	出厂日期	2017年2月
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	空压机房3#	检测检验日期	2025年6月10日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前
受检单位	浙江中冶建设集团有限公司 (驻辽阳顺峰矿业有限公司棉花堡铁矿项目部)		
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项		
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项11项合格，综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-K04

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	浙江中冶建设集团有限公司		
地址	灯塔市河子镇棉花堡村			
设备名称	空气压缩机	设备编号	251905012	
型号规格	LG-46/8G	出厂日期	2019年5月	
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	空压机房5#	检测检验日期	2025年6月10日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前	
受检单位	浙江中冶建设集团有限公司 (驻辽阳顺峰矿业有限公司棉花堡铁矿项目部)			
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分: 固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分: 固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项11项合格，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该空压机有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-K05

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	浙江中冶建设集团有限公司 灯塔市河子镇棉花堡村	
设备名称	空气压缩机	设备编号	2501702001
型号规格	LG-46/8G	出厂日期	2017年2月
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	空压机房6#	检测检验日期	2025年6月10日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前
受检单位	浙江中冶建设集团有限公司 (驻辽阳顺峰矿业有限公司棉花堡铁矿项目部)		
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项		
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项11项合格，综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号： 20-20250054-K06

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	浙江中冶建设集团有限公司		
委托单位	地址	灯塔市河子镇棉花堡村		
设备名称	空气压缩机	设备编号	230540080238	
型号规格	DLGF42/8-250	出厂日期	2023年5月	
制造单位	石家庄康普斯压缩机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	空压机房7#	检测检验日期	2025年6月10日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前	
受检单位	浙江中冶建设集团有限公司（驻辽阳顺峰矿业有限公司棉花堡铁矿项目部）			
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项11项合格，综合判定为合格。			
	签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-K07

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	浙江中冶建设集团有限公司 灯塔市河子镇棉花堡村	
设备名称	空气压缩机	设备编号	230540080236
型号规格	DLGF42/8-250	出厂日期	2023年5月
制造单位	石家庄康普斯压缩机有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	空压机房8#	检测检验日期	2025年6月10日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月10日前
受检单位	浙江中冶建设集团有限公司 (驻辽阳顺峰矿业有限公司棉花堡铁矿项目部)		
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项		
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项11项合格，综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20250054-S01

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
设备名称	水平中开多级离心泵	设备编号	2019031
型号规格	MD760-115×6(K)	出厂日期	2019年6月
制造单位	江苏长江水泵有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m中段水泵站1#	检测检验日期	2025年6月13日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月13日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题 及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项六项合格，B类项四项合格，C类项四项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组 成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20250054-S02

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
设备名称	水平中开多级离心泵	设备编号	2019030
型号规格	MD760-115×6(K)	出厂日期	2019年6月
制造单位	江苏长江水泵有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m中段水泵站2#	检测检验日期	2025年6月13日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月13日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题 及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项六项合格，B类项四项合格，C类项四项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组 成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20250054-S03

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
设备名称	多级离心泵	设备编号	230531576
型号规格	MDS800-100×7P	出厂日期	2023年5月
制造单位	湖南三昌泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m中段水泵站3#	检测检验日期	2025年6月13日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月13日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题 及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》, 该水泵所检项目A类项六项合格, B类项四项合格, C类项四项合格, 综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组 成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20250054-S04

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
设备名称	多级离心泵	设备编号	2312201067
型号规格	MDP800-100×7	出厂日期	2023年12月
制造单位	湖南三昌泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m中段水泵站4#	检测检验日期	2025年6月13日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月13日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题 及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》, 该水泵所检项目A类项六项合格, B类项四项合格, C类项四项合格, 综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组 成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20250054-S05

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
设备名称	多级离心泵	设备编号	230531574
型号规格	MDS800-100×7P	出厂日期	2023年5月
制造单位	湖南三昌泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m中段水泵站5#	检测检验日期	2025年6月13日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月13日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题 及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》, 该水泵所检项目A类项六项合格, B类项四项合格, C类项四项合格, 综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组 成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20250054-S06

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
设备名称	多级离心泵	设备编号	2312201066
型号规格	MDP800-100×7	出厂日期	2023年12月
制造单位	湖南三昌泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m中段水泵站6#	检测检验日期	2025年6月13日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月13日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题 及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》, 该水泵所检项目A类项六项合格, B类项四项合格, C类项四项合格, 综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组 成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20250054-S07

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
设备名称	多级离心泵	设备编号	230801697
型号规格	MDP800-100×7	出厂日期	2023年12月
制造单位	湖南三昌泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m中段水泵站7#	检测检验日期	2025年6月13日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年6月13日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题 及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》, 该水泵所检项目A类项六项合格, B类项四项合格, C类项四项合格, 综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组 成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行, 应重新进行检测: 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山摩擦式提升机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-T01

共 10 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河镇棉花堡村	
设备名称	摩擦式提升机	设备编号	C19220005
型号规格	JKM-4×6 (III)	出厂日期	2019 年
制造单位	天津西马格特宝机械有限公司		
设备状态	提物、在用		
检测检验地点	主井箕斗提升机房	检测检验日期	2025 年 6 月 12 日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026 年 6 月 12 日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房或硐室、提升装置、制动系统、液压系统等 8 项。		
检测检验依据	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据 AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》，该提升机 A 类项十项合格，B 类项十三项合格，C 类项十四项合格，综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该提升机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（主轴装置、制动系统、电控系统等）后使用前； 2、闲置时间超过一年的提升机系统使用前； 3、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山摩擦式提升机安全检测检验报告

报告编号: 20-20250054-T02

共 10 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳顺峰矿业有限公司 灯塔市柳河镇棉花堡村	
设备名称	摩擦式提升机	设备编号	1804-328B/1
型号规格	JKM-2.8×6PIII	出厂日期	2019 年 6 月
制造单位	中信重工机械股份有限公司		
设备状态	提人提物、在用		
检测检验地点	副井提升机房	检测检验日期	2025 年 6 月 12 日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026 年 6 月 12 日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房或硐室、提升装置、制动系统、液压系统等 8 项。		
检测检验依据	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据 AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》，该提升机 A 类项十项合格，B 类项十三项合格，C 类项十五项合格，综合判定为合格。		
	签发日期: 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该提升机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（主轴装置、制动系统、电控系统等）后使用前； 2、闲置时间超过一年的提升机系统使用前； 3、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山在用主排水系统安全检测检验报告
报告编号: 20-20240054-SX01

共 6 页 第 1 页

委托 单位	名称 地址	辽阳峰矿业有限公司 灯塔市柳河子镇棉花堡村	
泵房名称	-441m 中段水泵站		
工作泵台数	1 台	备用泵台数	6 台
检修泵台数	与备用泵共用	管路数量	3 条
设备状态	在用		
检测检验地点	-441m 中段水泵站	检测检验日期	2025 年 6 月 13 日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026 年 6 月 13 日前
受检单位	辽阳顺峰矿业有限公司		
检测检验项目	包括排水系统不合格水泵台数、工作泵备用泵联合排水能力、管路排水能力、供配电能力 4 项。		
检测检验依据	AQ2029-2010 《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议	以下空白。		
检测检验 结论	依据 AQ2029-2010 《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该排水系统 A 类项四项合格，综合判定为合格。 签发日期: 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水系统有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期: